






	PROYECTO:		CONTENIDO:		ÍNDICE DE PLANOS: FASE PROYECTO - D	DETALLES	NOTAS/ MODIFICACIONES:		
OBRAS EDILICIAS	PROYECTO EJECUTIVO Y		INSTALACIÓN ELECTRICA		A-0-1 PLANIMETRIA GENERAL	E-5-4 ESTRUCTURAS	I-E-10-4 INSTALACIÓN ELECTRICA		
V I A L I D A D		TRUCCION EDIFICIO			A-1-1 PLANIMETRIA	D-6-3 CARPINTERIAS	I-N-11-2 INSTALACIÓN SANITARIA		
		SUR Y 8VA SECCIONAL			A-2-3 PLANTAS	D-7-1 CIELORRASOS ILUMINACIÓN AIRES y REDES	C-12-1 CURVAS DE NIVEL		Nº PAG
					A-3-2 CORTES	D-8-1 TABIQUES.			
Mendoza - Argentina	UBICACION:	SAN RAFAEL LOS FILTROS	FECHA:	JULIO 2018	A-4-2 VISTAS	I-9-2 SERVICIO CONTRA INCENDIO			10.4
	CLIENTE:	E: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD ESCALA: 1:100							

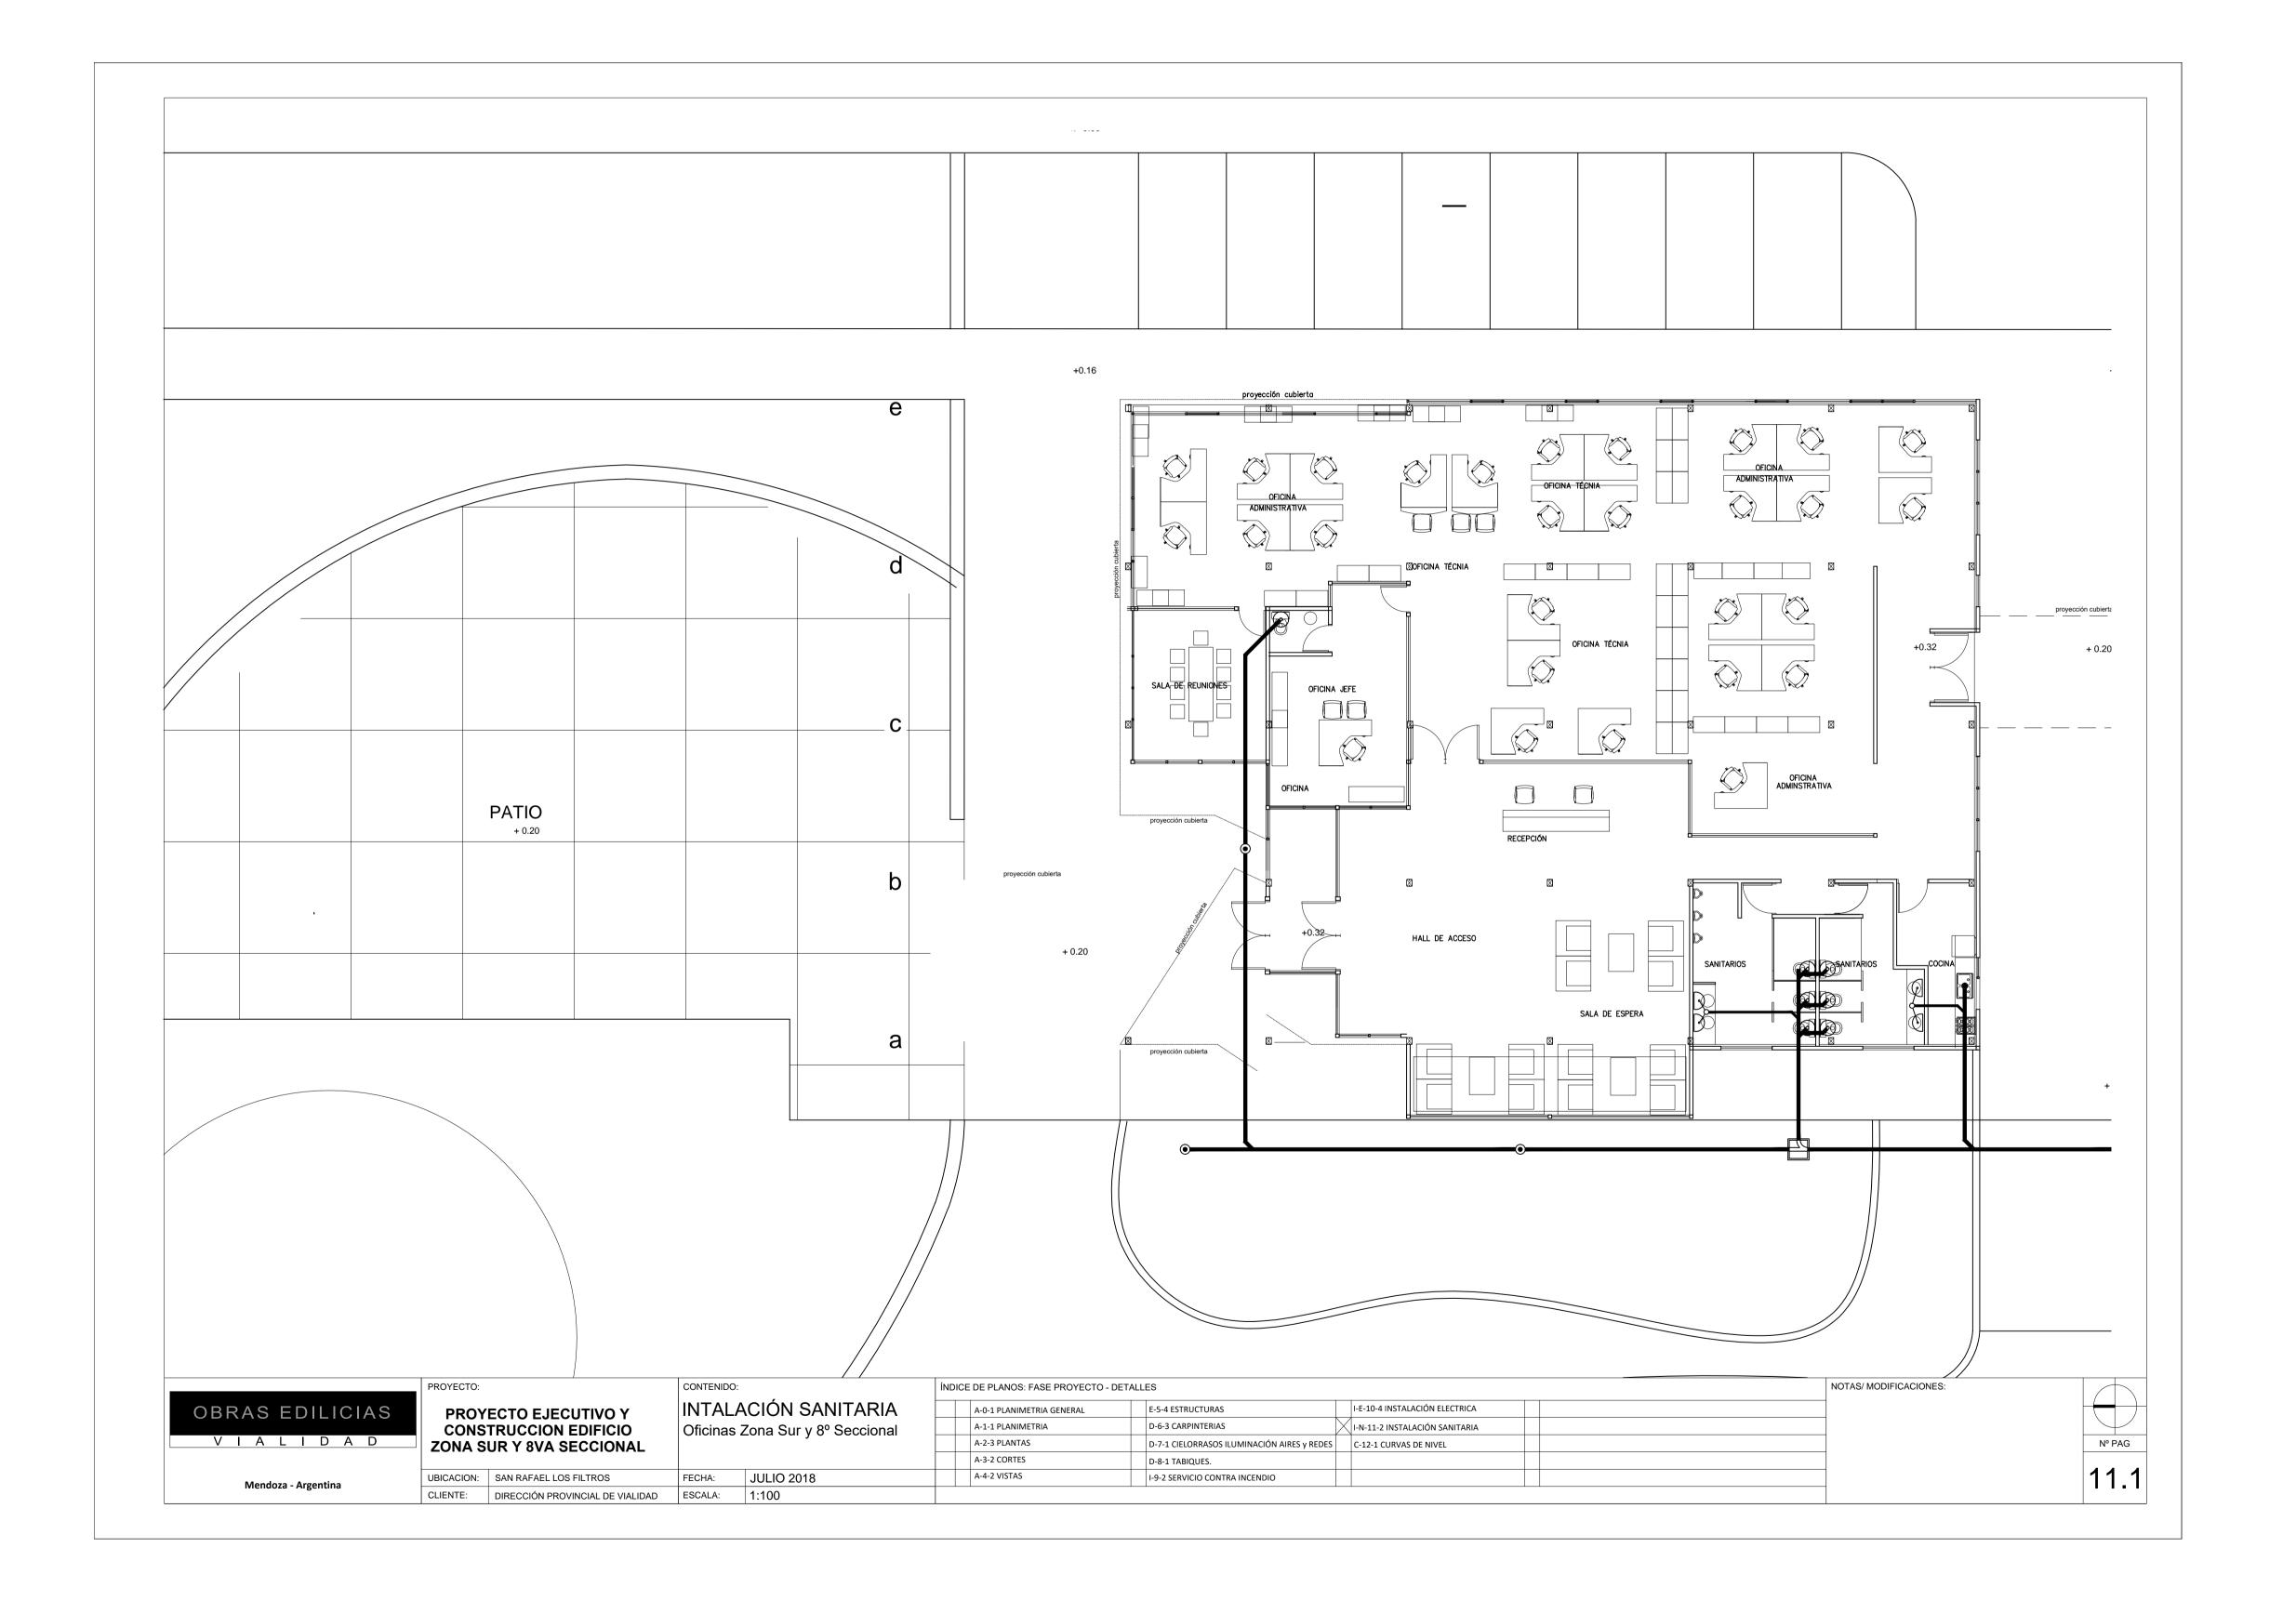

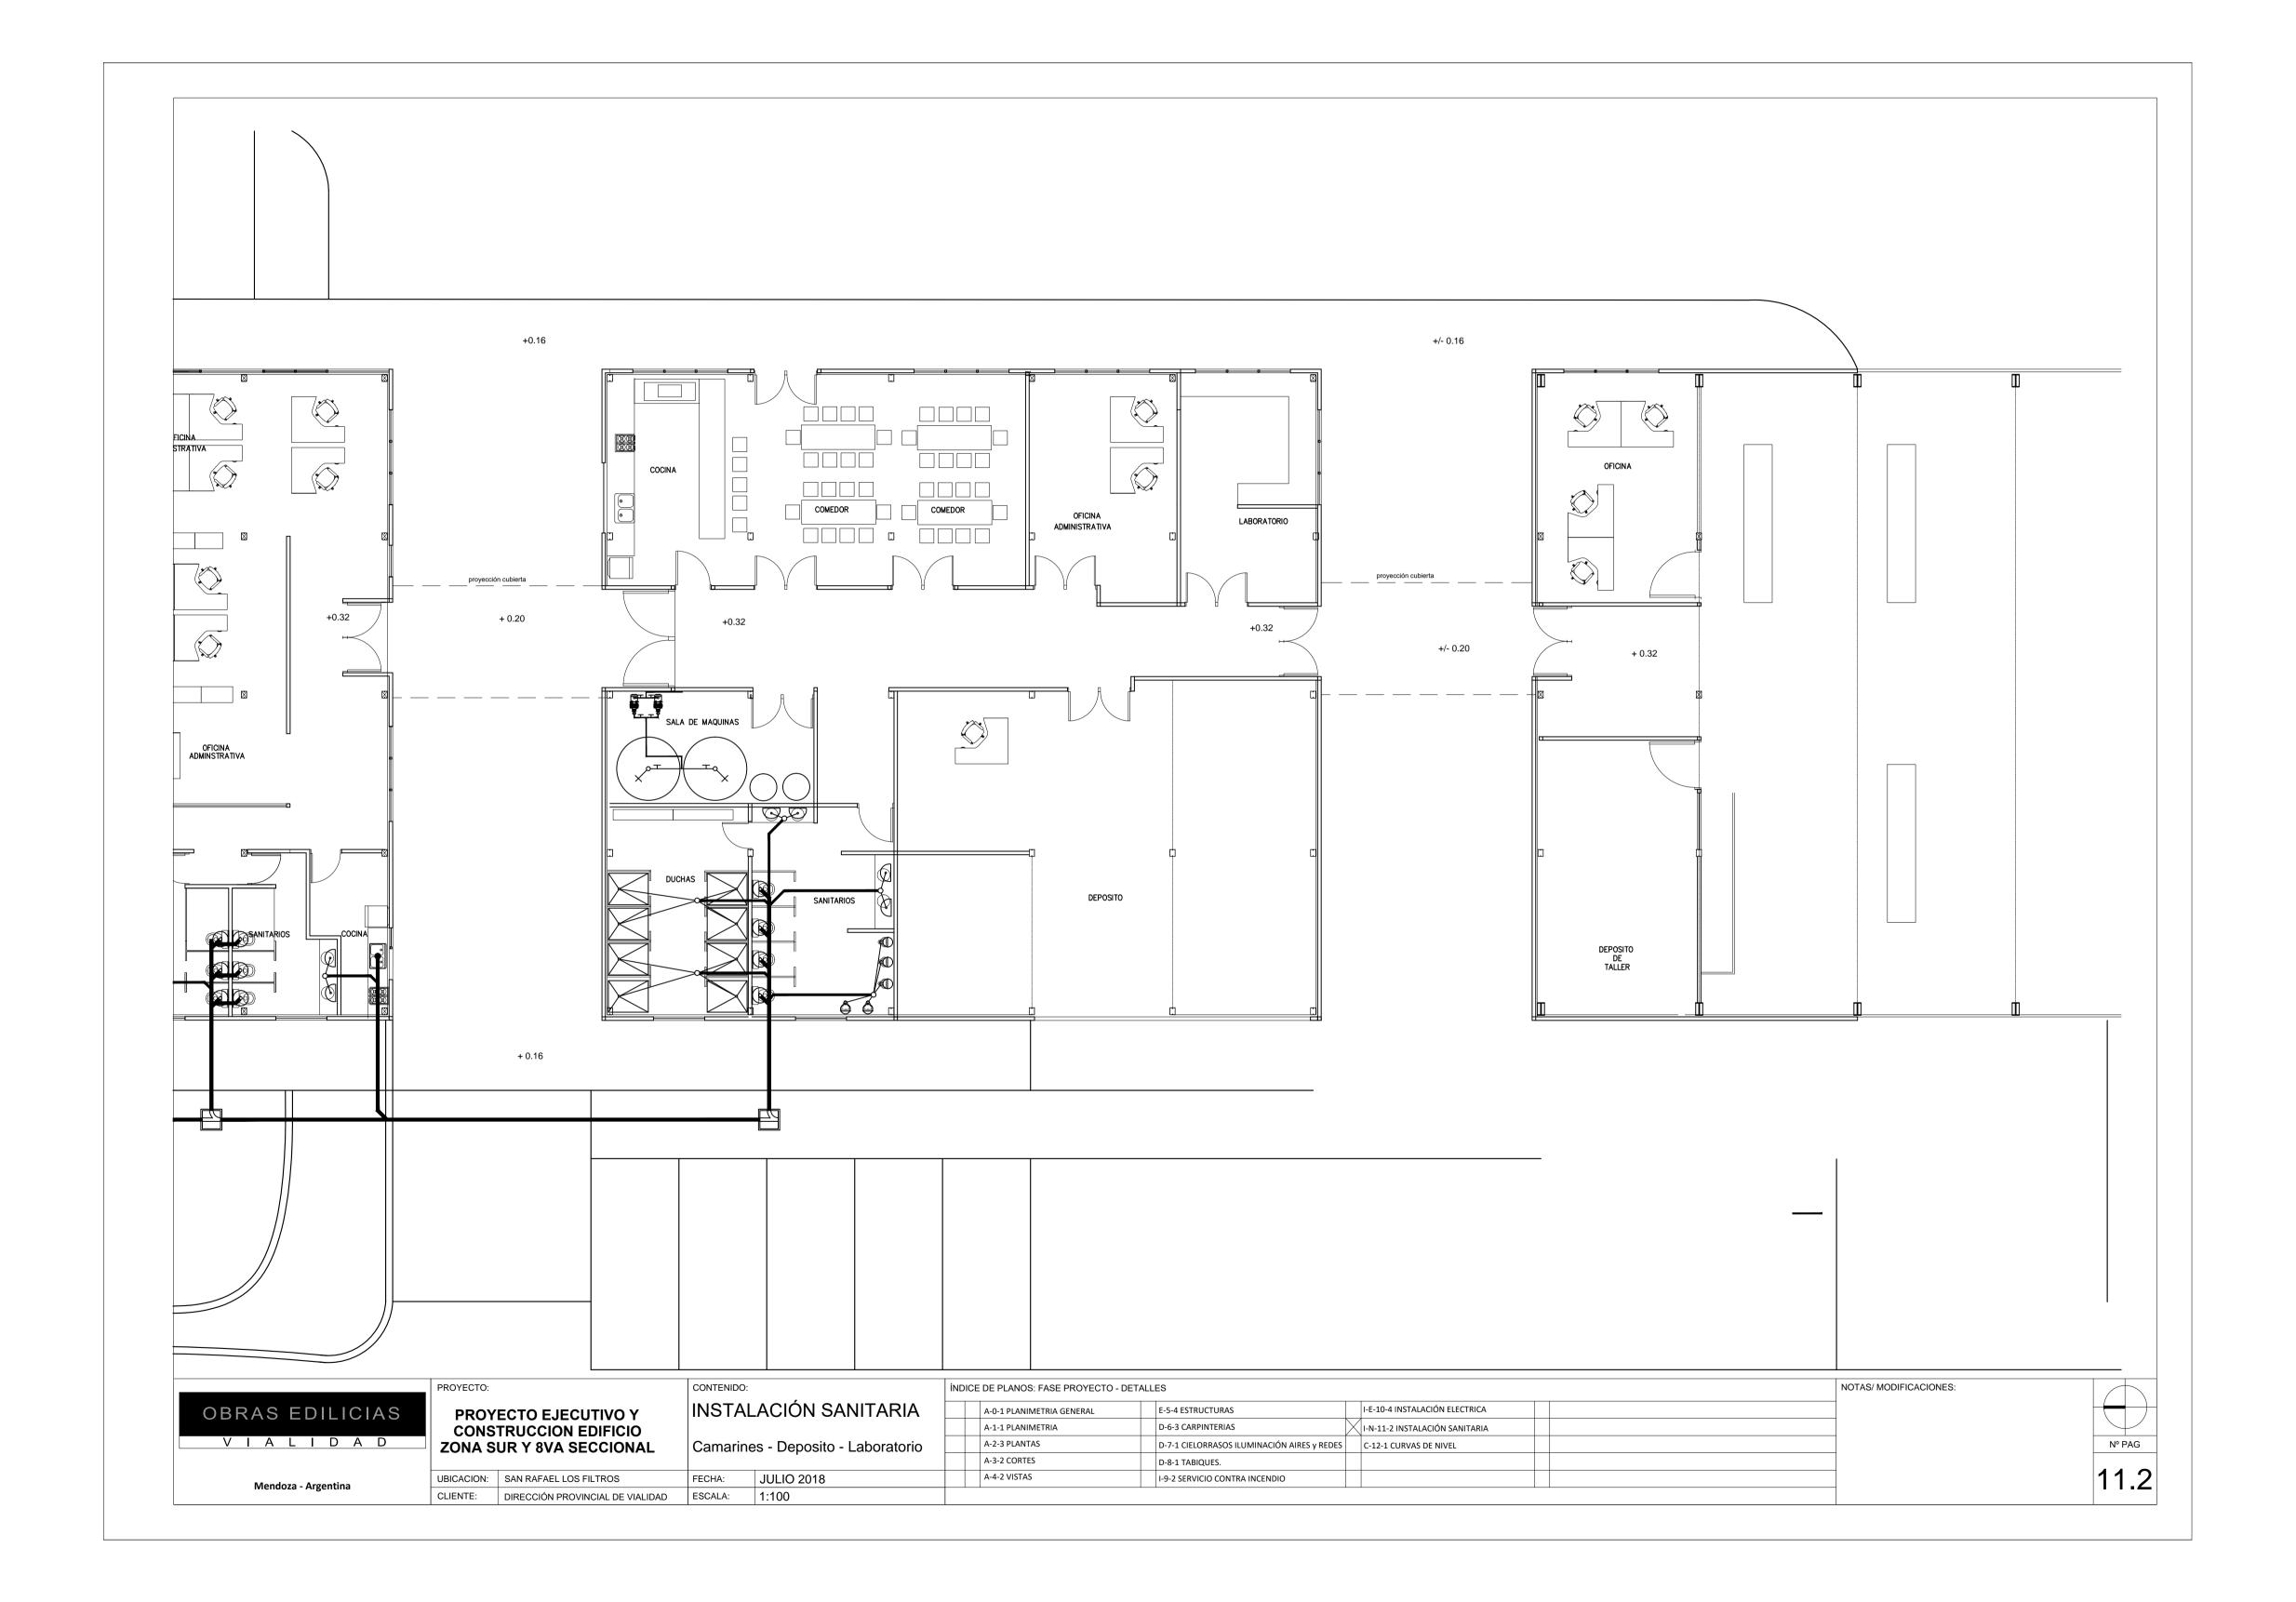

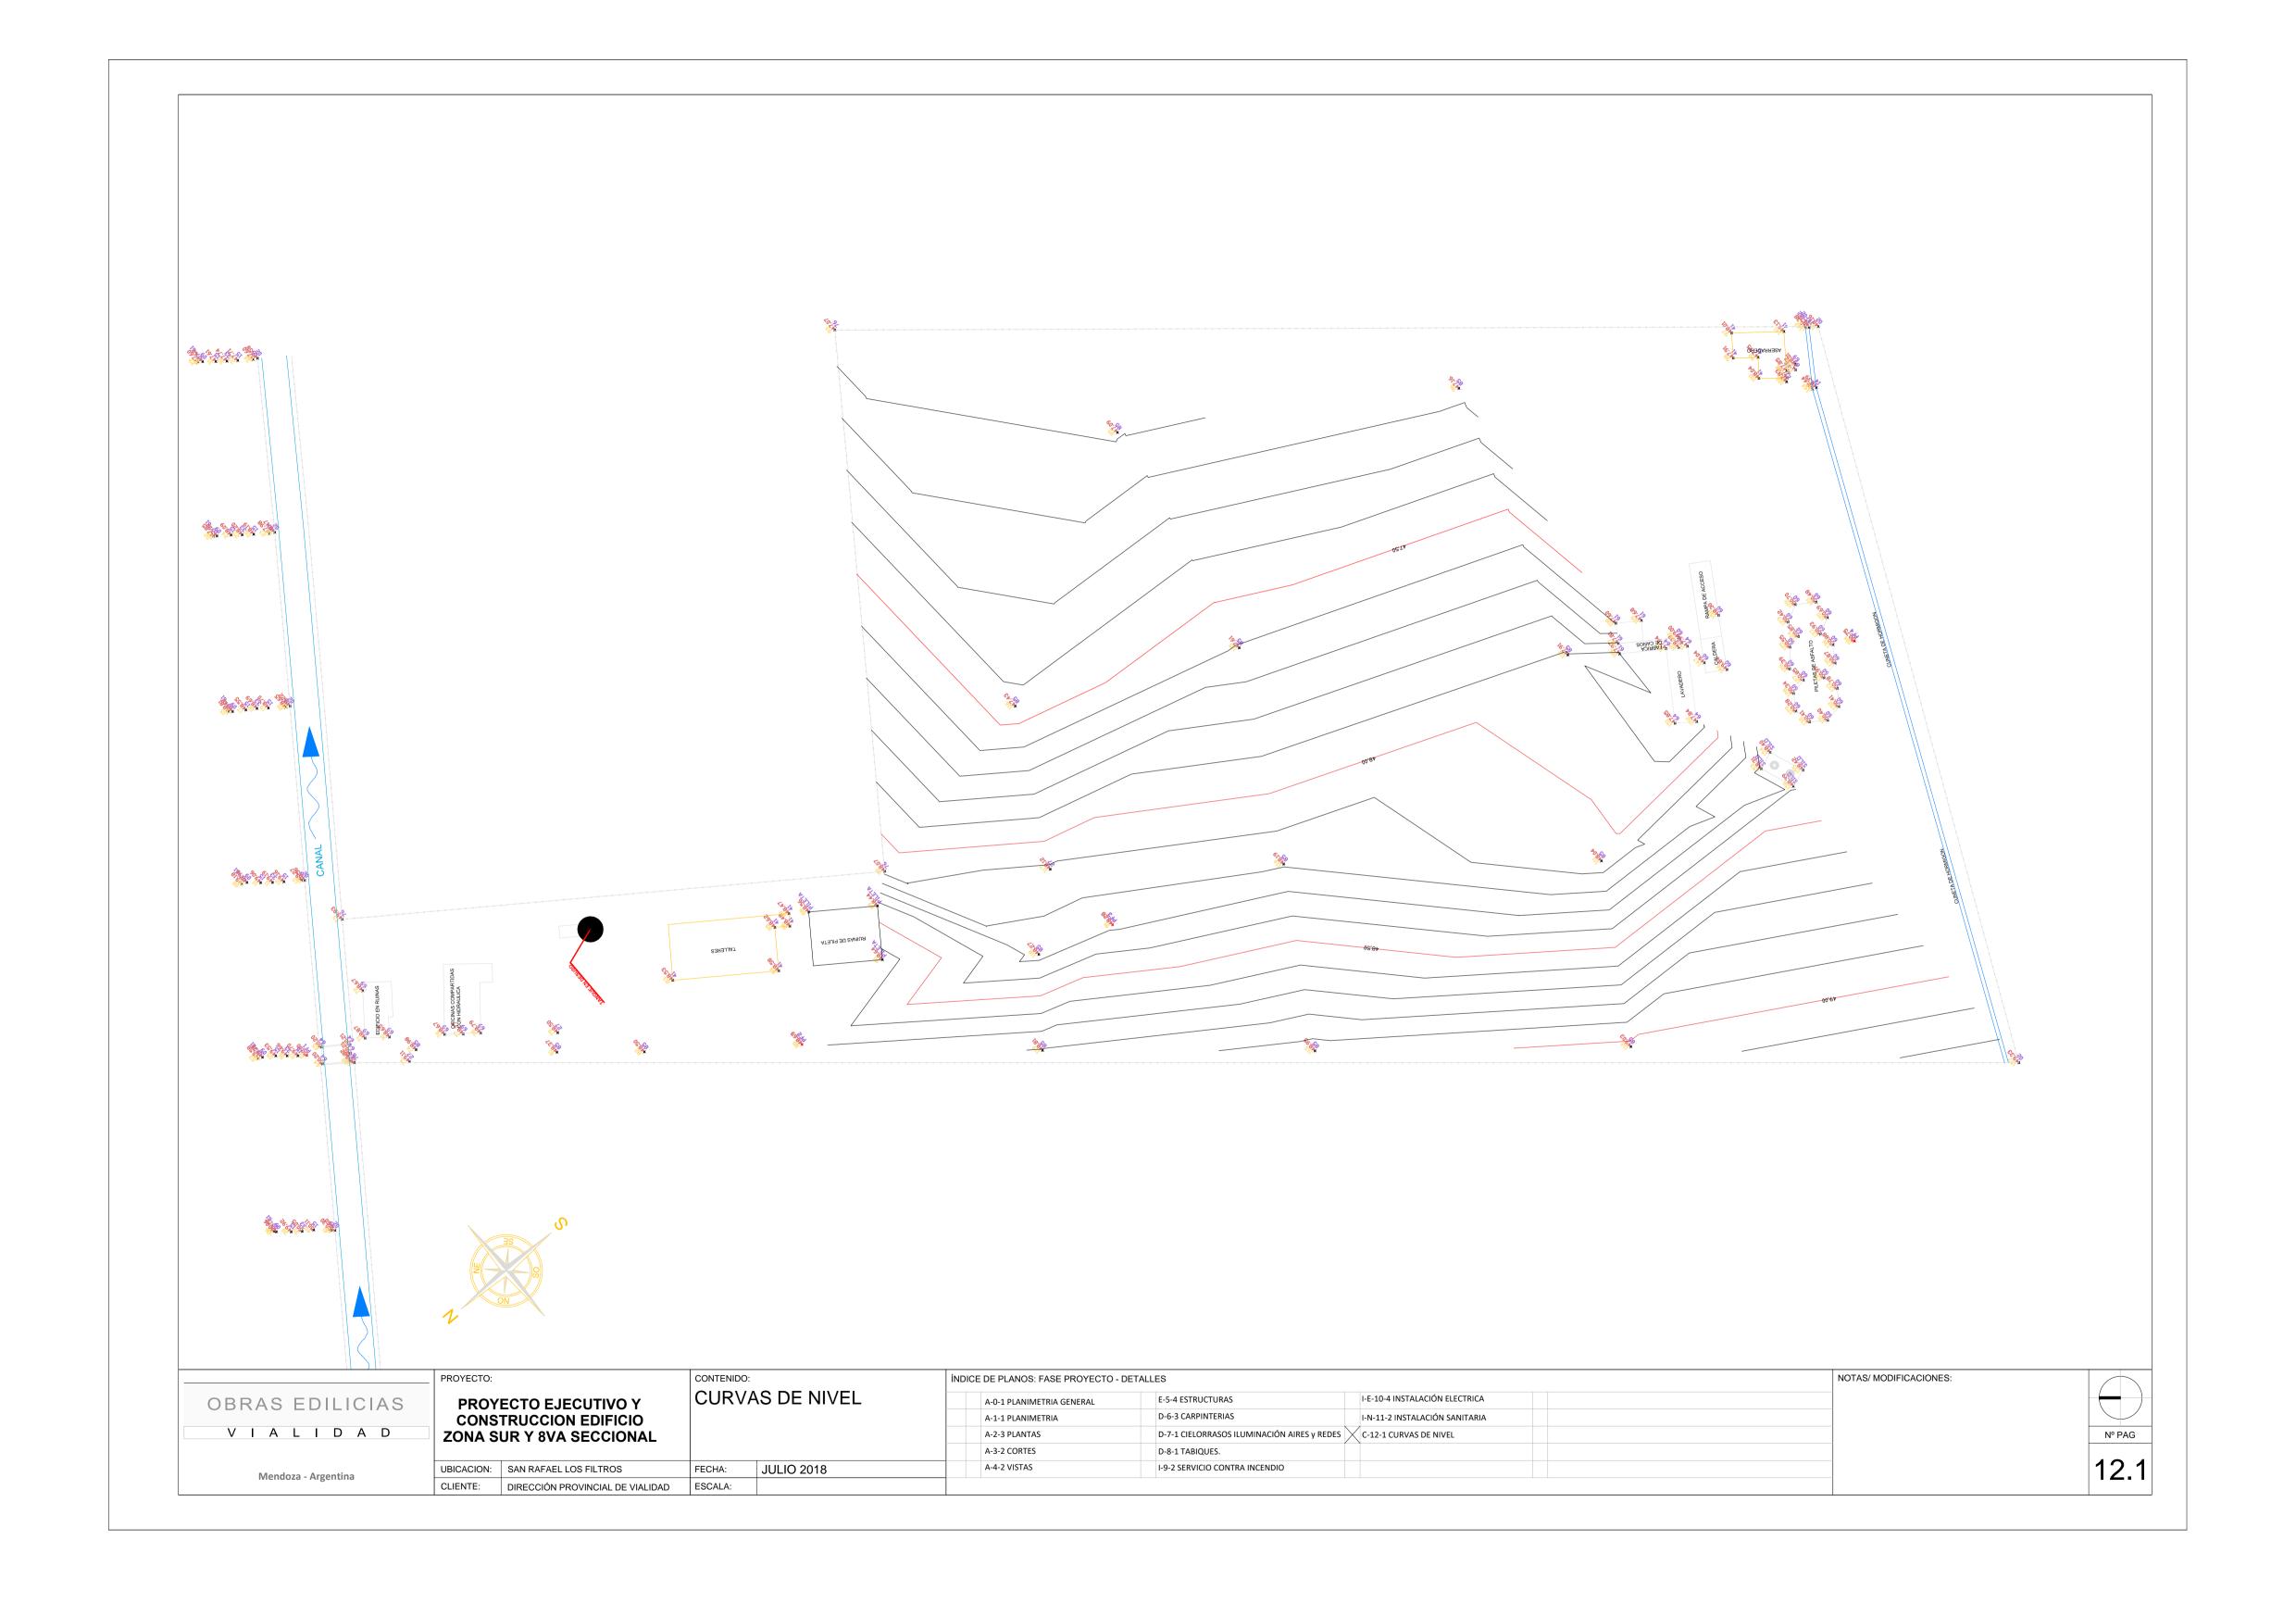


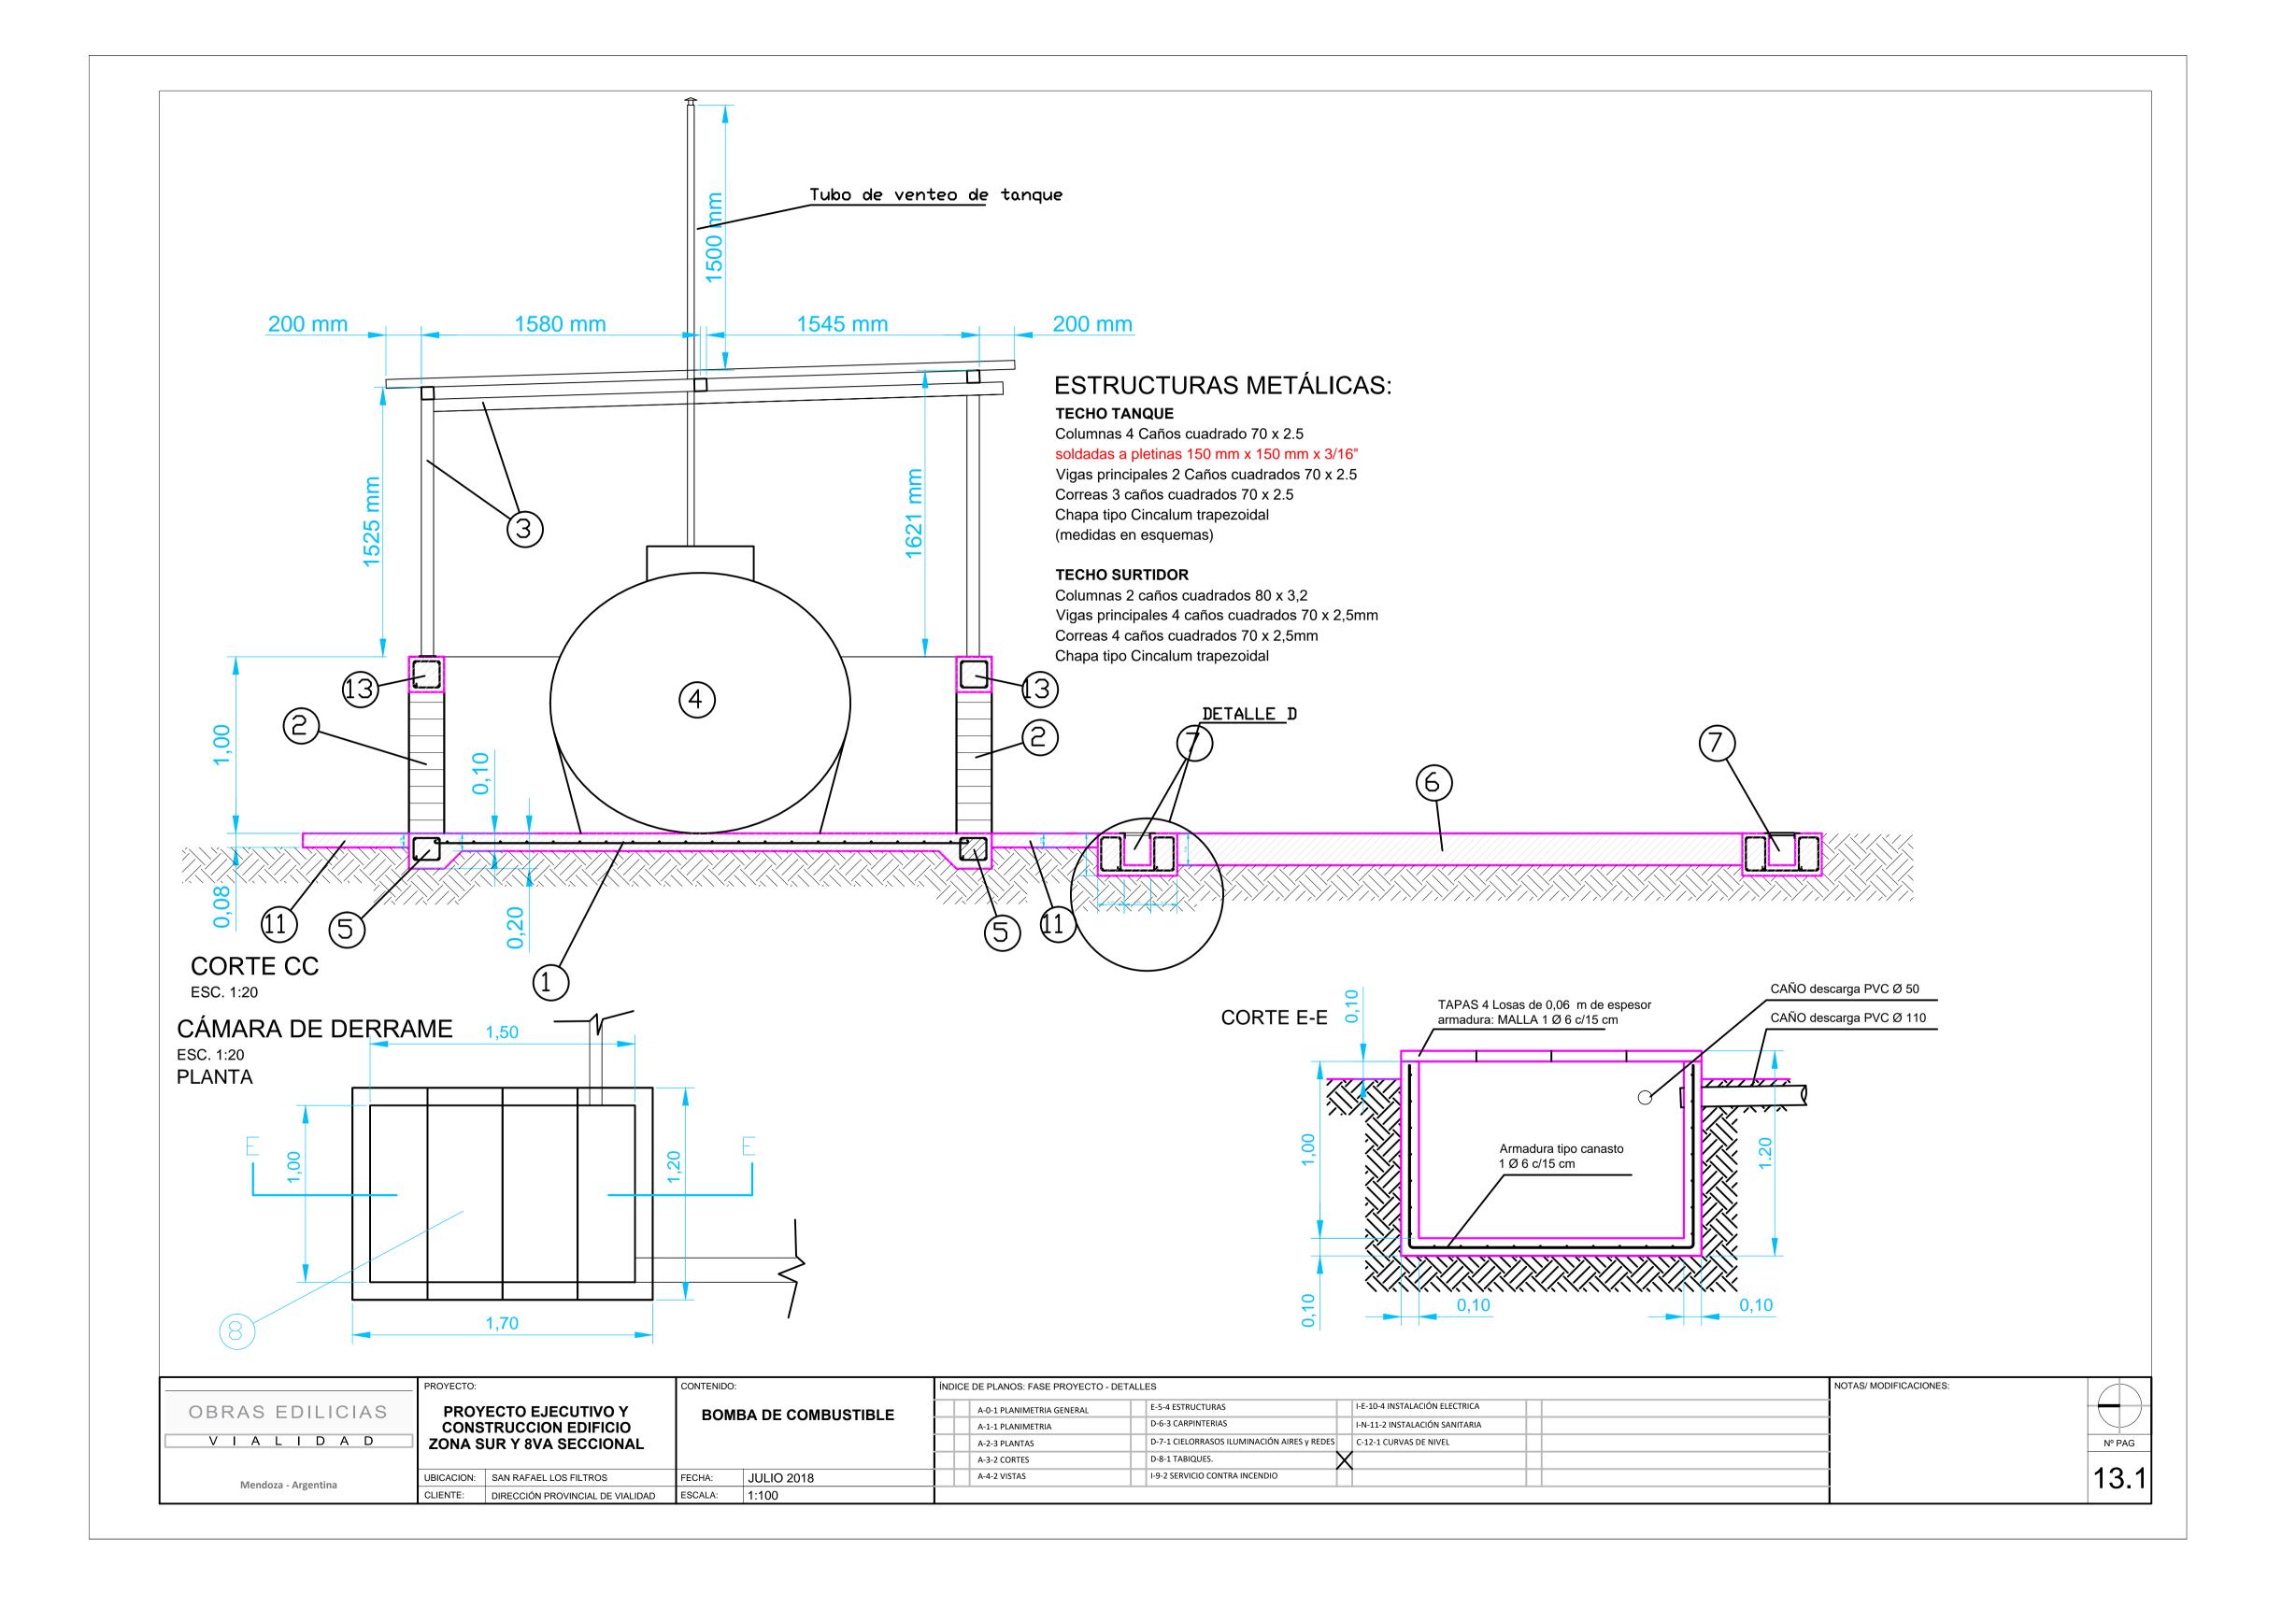

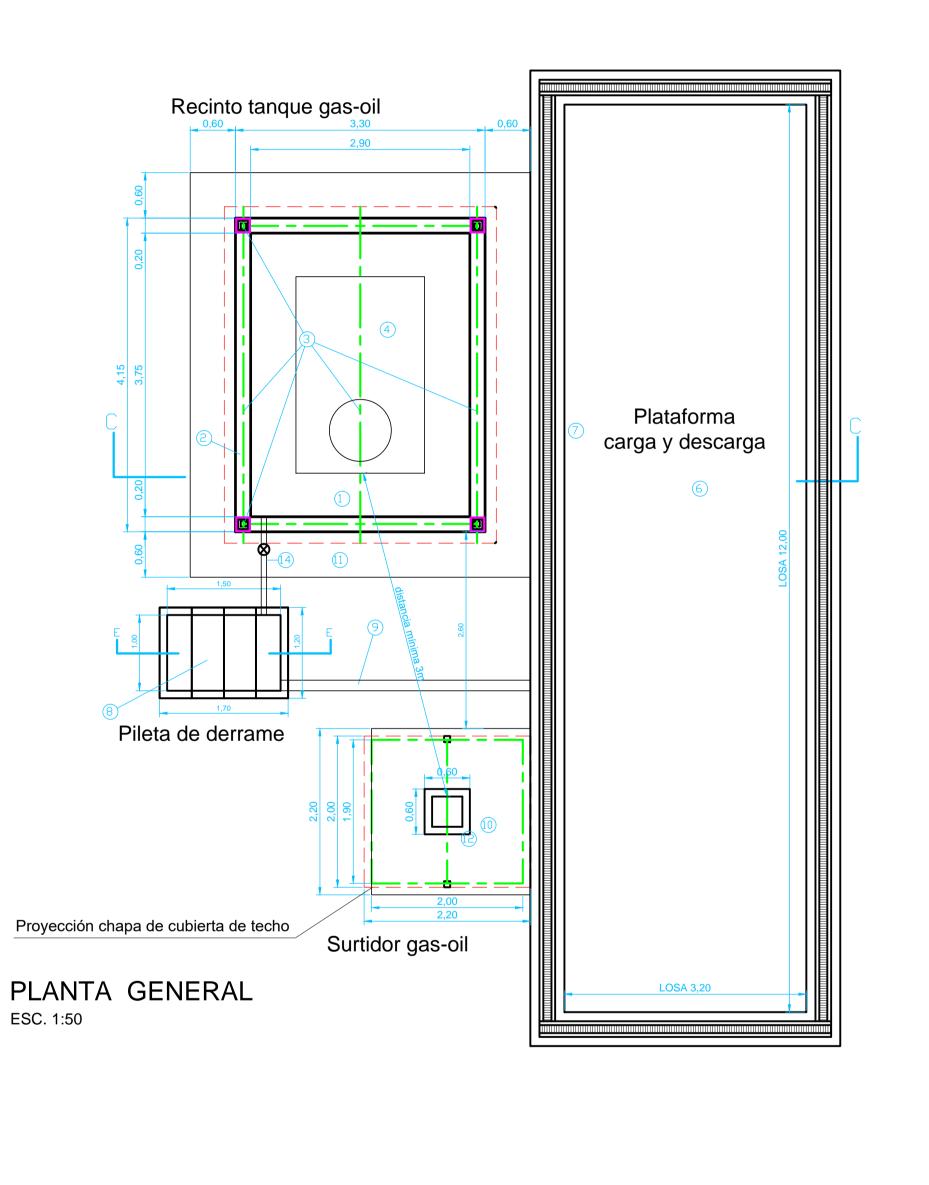

REFERENCIAS:

- 1 Losa de piso Hº Aº espesor 0,10 m Armadura: Malla 1 Ø 6 c/15 cm
- Muro ladrillón con columnas en las esquinas 0,18 m x 0,18 m con armadura: verticales 4 Ø 8, estribos 1 Ø 6 c/15 cm
 - Las armaduras de las colunas arrancan desde las vigas de la losa
- B Estructura metálica cubierta.
- 4 Tanque de Combustible a instalar
- Vigas de fundación 0,18 m x 0,18 m con armaduras: 4 Ø 8 estribos 1 Ø 6
- c/20cm. Recubrimiento inferior 5 cm mínimo.
- Plataforma carga y descarga. Hormigón H-30 espesor 18 cm juntas cada 4,00 m Canaleta de desgüe de líquidos contaminados s/detalle
- 8 Depósito de líquidos contaminados (1 m³) s/detalle
- 9 Caño de desagüe de líquidos contaminados Ø 110 mm PVC
- Base para estructura soporte surtidor de combustible
- 11 Veredín
- 12 Surtidor de combustible.
- Viga de coronamiento de muro 0,18 m x 0,18 m con armaduras: 4 Ø 8 estribos 1 Ø 6 c/20cm.
- Caño descarga agua de lluvia PVC Ø 50 y válvula exclusa de 2" colocada en el fondo pileta de recinto gas oil

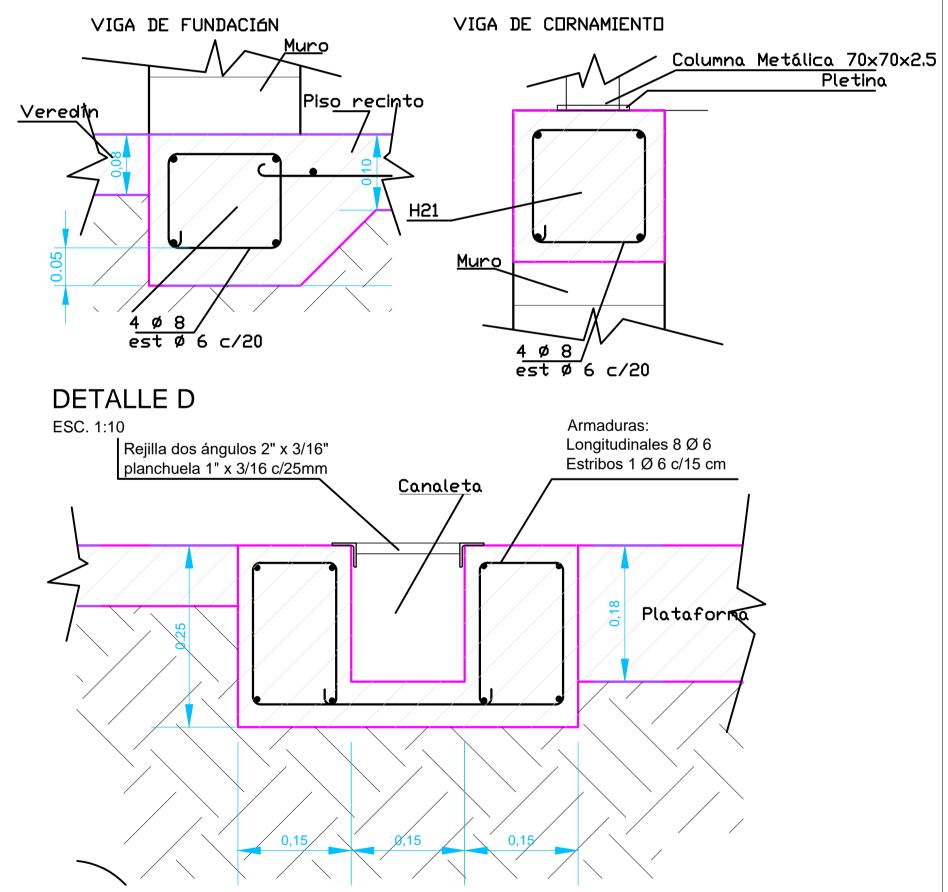

	PROYECTO:	CONTENIDO:	ÍNDICE DE PLANOS: FASE PROYECTO - DETA	NOTAS/ MODIFICACIONES:			
OBRAS EDILICIAS	PROYECTO EJECUTIVO Y	BOMBA DE COMBUSTIBLE	A-0-1 PLANIMETRIA GENERAL	E-5-4 ESTRUCTURAS	I-E-10-4 INSTALACIÓN ELECTRICA		()
	CONSTRUCCION EDIFICIO	BOMBA DE COMBOSTIBLE	A-1-1 PLANIMETRIA	D-6-3 CARPINTERIAS	I-N-11-2 INSTALACIÓN SANITARIA		
VIALIDAD	ZONA SUR Y 8VA SECCIONAL		A-2-3 PLANTAS	D-7-1 CIELORRASOS ILUMINACIÓN AIRES y REDES	C-12-1 CURVAS DE NIVEL		Nº PAG
			A-3-2 CORTES	D-8-1 TABIQUES.			
Mendoza - Argentina	UBICACION: SAN RAFAEL LOS FILTROS	FECHA: JULIO 2018	A-4-2 VISTAS I-9-2 SERVICIO CONTRA INCENDIO				13.2
Welldozd - Algeridia	CLIENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD	ESCALA: 1:100					. • . – ,

